


印西市発作地先 下水道手賀沼終末処理場内 平成25年12月7日 セシウム焼却灰一時保管状態の検査



搬入と保管は完璧
放射線衛生上のリスクは無かった

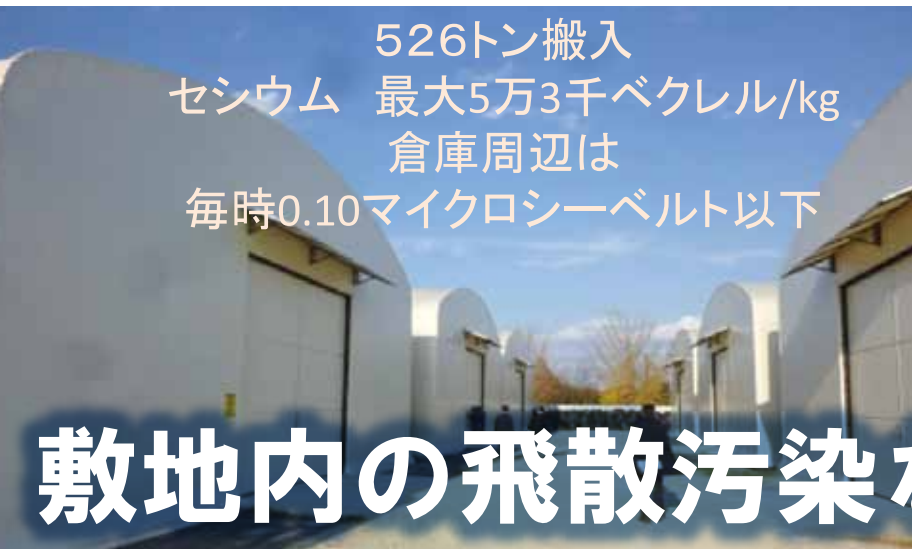

526トン搬入
セシウム 最大5万3千ベクレル/kg
倉庫周辺は
毎時0.10マイクロシーベルト以下

敷地内の飛散汚染なし



県担当職員から説明がなされた後、
滝田敏幸県議、地元発作の皆さんが見守る中、
検査が行われ、その場で、結果が説明された。



**ガンマ線スペクトロメータ
その場汚染密度検査**

